


Factsheet

Onderzoeksrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 2019

Onderzoekresultaten blusapparaten

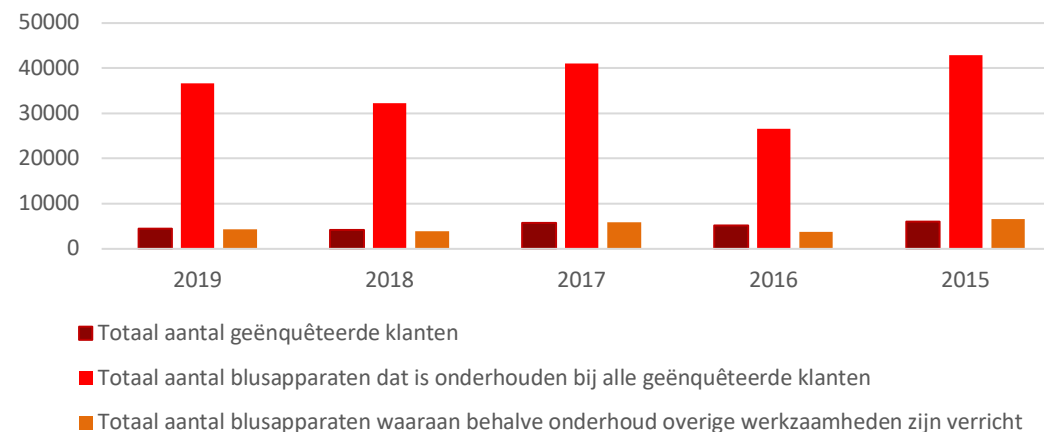

Brand en blussing



RESULTATEN 2019

In deze factsheet wordt een aantal resultaten uit de onderhoudsenquête 2019 uitgelicht. De factsheet geeft een globale indruk van de informatie die is verzameld. De volledige resultaten en toelichting van de onderhoudsenquête 2019 zijn opgenomen in het onderzoeksrapport dat is te downloaden op de website van Federatie Veilig Nederland.



11% van de preventief onderhouden blusmiddelen moet worden gerepareerd




2 op de 100 ondernemers hebben jaarlijks met een brand in het bedrijf te maken



77% van de ondernemers weet een beginnende brand zelf te blussen of onder controle te krijgen



Kengetallen onderhoud brandslanghaspels

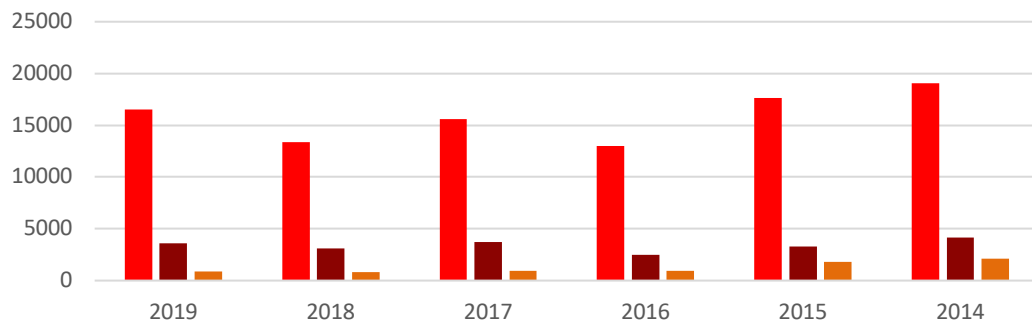


■ Totaal aantal brandslanghaspels dat is onderhouden bij alle geëquipteerde klanten

■ Totaal aantal brandslanghaspels waarop één of meerdere reparaties is uitgevoerd

■ Totaal aantal brandslanghaspels waarbij één of meerdere gebreken zijn geconstateerd (zoals legionellaverzegeling, onbereikbaarheid haspel, ontbreken locatiemarkering haspel)

Kengetallen blusdekens

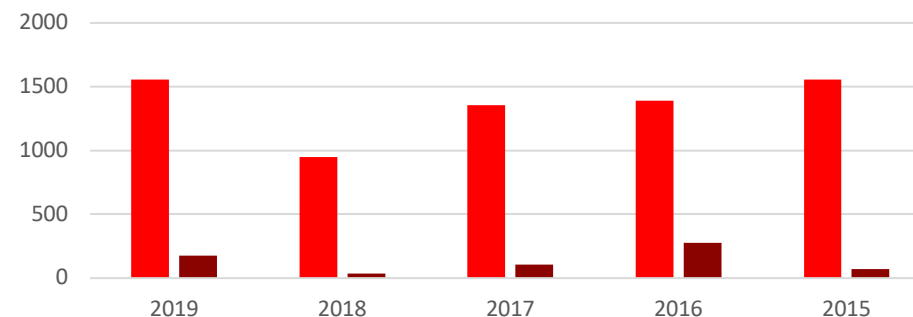

■ Totaal aantal blusdekens dat is gecontroleerd bij alle geëquipteerde klanten

■ Totaal aantal blusdekens dat vervangen is

AANBEVELINGEN

1. Ondernemers kunnen nog meer hun verantwoordelijkheid nemen en meer letten op het gebruiksklaar zijn van kleine blusmiddelen.
2. De aandacht voor de juiste projectering, zichtbaarheid en bereikbaarheid van kleine blusmiddelen kan bij ondernemers flink verbeterd worden.
3. Een klein blusmiddel kan een grote brand voorkomen. Door geen preventief onderhoud uit te voeren lopen ondernemers onnodig extra risico's. Maak een bewuste afweging of het nemen van dit soort extra risico's verantwoord zijn in relatie tot de bedrijfscontinuïteit.



22% van de preventief onderhouden brandslanghaspels moet worden gerepareerd



30% van de ondernemers krijgt aanvullend advies over brandveiligheid



Bij **19%** van de branden is geen klein blusmiddel ingezet

